

令和7年度			
設 計 書			
業務委託料	- (税込)		
観森ク委第4号 クウインス森吉 低濃度PCB分析委託 業務期間 契約締結日の翌日～令和7年12月1日 業務場所 北秋田市小又字堂ノ下21番地2 地内			
備考			

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	クウインス森吉 低濃度PCB分析委託						
1	高圧進相コンデンサ	6600V 30KVA	台	1			
2	高圧進相コンデンサ 付属品		式	1			
3	電力ヒューズリンク	7.2KV 10A	個	3			
4	電力ヒューズリンク	7.2KV 30A	個	5			
5	交換作業費		式	1			
6	交流耐圧試験費		式	1			
7	電気主任技術者検査立会費		式	1			
8	処分費		式	1			
9	変圧器 PCB含有検査費		検体	2			
10	コンデンサ PCB含有検査費		検体	1			
11	報告書作成費		式	1			
12	諸経費		式	1			
	小 計						
	消 費 税						
	合 計						

観森ク委第4号
クウインス森吉 低濃度PCB分析委託
特記仕様書

第1条 適用範囲

本仕様書は、商観ク委第2号 クウインス森吉 低濃度PCB分析委託 に適用する。

第2条 目的

本業務は、クウインス森吉 低濃度PCB分析業務を行うものとする。

第3条 場所

本業務の実施場所は、北秋田市小又字堂ノ下21番地2 地内で、別添位置図の示すとおりである。

第4条 期間

本業務の期間は、契約締結日の翌日から令和7年12月1日までとする。

第5条 業務内容

業務内容は以下のとおりである。

低濃度PCB分析 N=1式

第6条 その他

本業務に関する法令、条例及びその他関係法令等を遵守し、必要な届出、手続き等は受注者がこれを代行する。ただし、これに要する費用は、本業務に含めて受注者の負担とする。

クウンス森吉 位置図




業務箇所



阿仁前田温泉駅

場所：北秋田市小又字堂ノ下21番地2 地内
クウンス森吉

前田線72

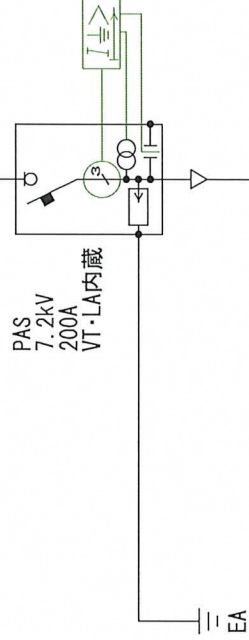

6kVCVT38sq

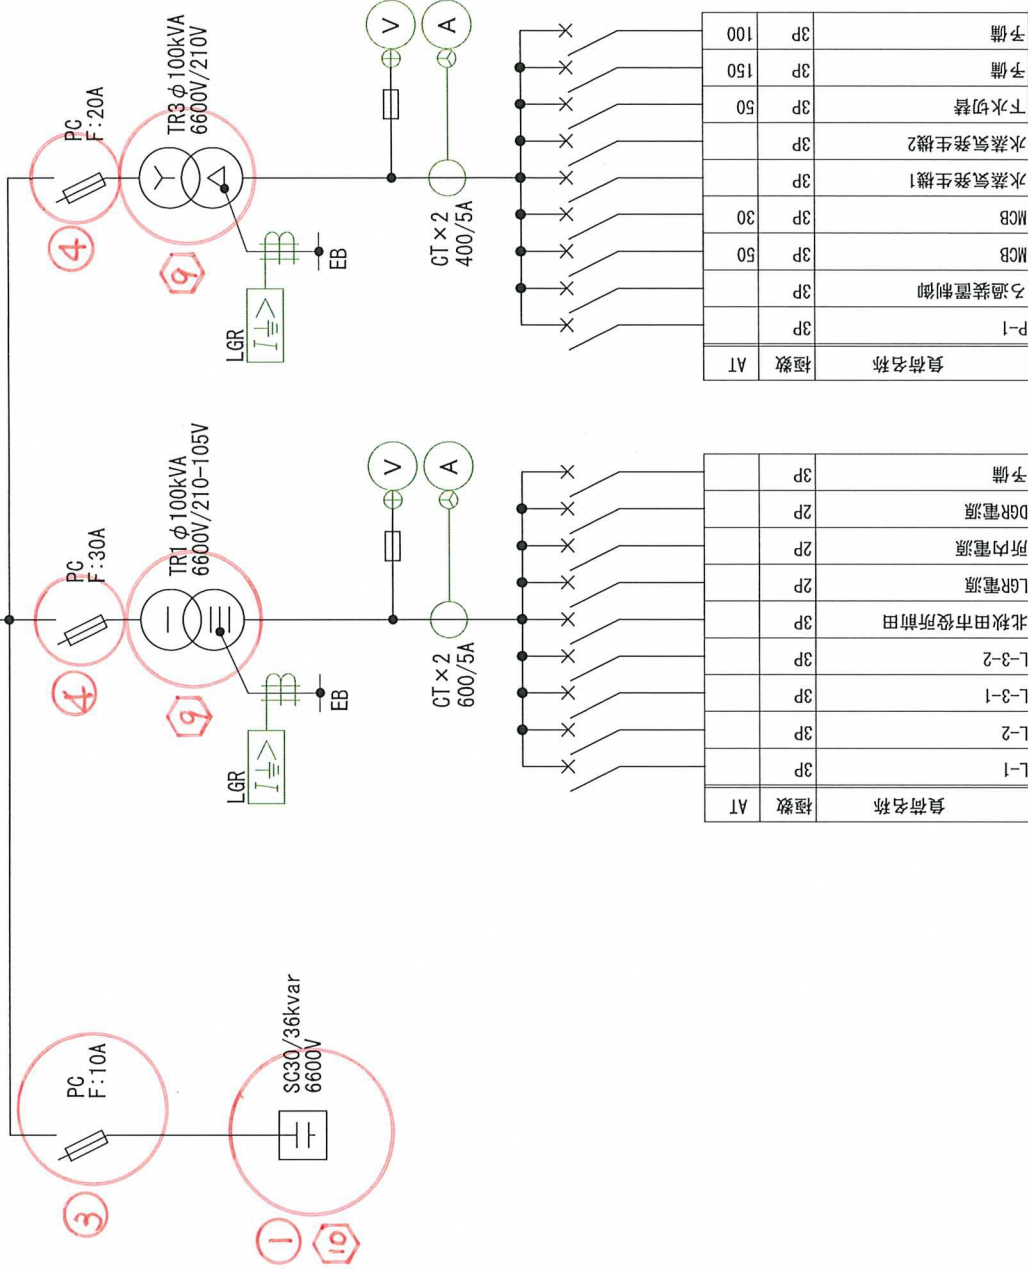

負荷名称		極数	AT
L-1	3P	3P	
L-2	3P	3P	
L-3-1	3P	3P	
L-3-2	3P	3P	
北秋田市役所前田	3P	3P	
LGR電源	2P	2P	
所内電源	2P	2P	
DGR電源	2P	2P	
予備	3P	3P	

負荷名称		極数	AT
P-1	3P	3P	
過装置制御	3P	3P	
MCB	50	3P	
MCB	30	3P	
水蒸気発生機1	3P	3P	
水蒸気発生機2	3P	3P	
下水切替	50	3P	
予備	150	3P	
予備	100	3P	

TITLE

北秋田市ウイッ森吉 単線結線図

SH NO.

PAGE

DWG NO.

DWN.	2023. 10. 15
CHKD.	
APPD	