


阿仁スキー場 低濃度PCB含有機器運搬・処分委託 位置図

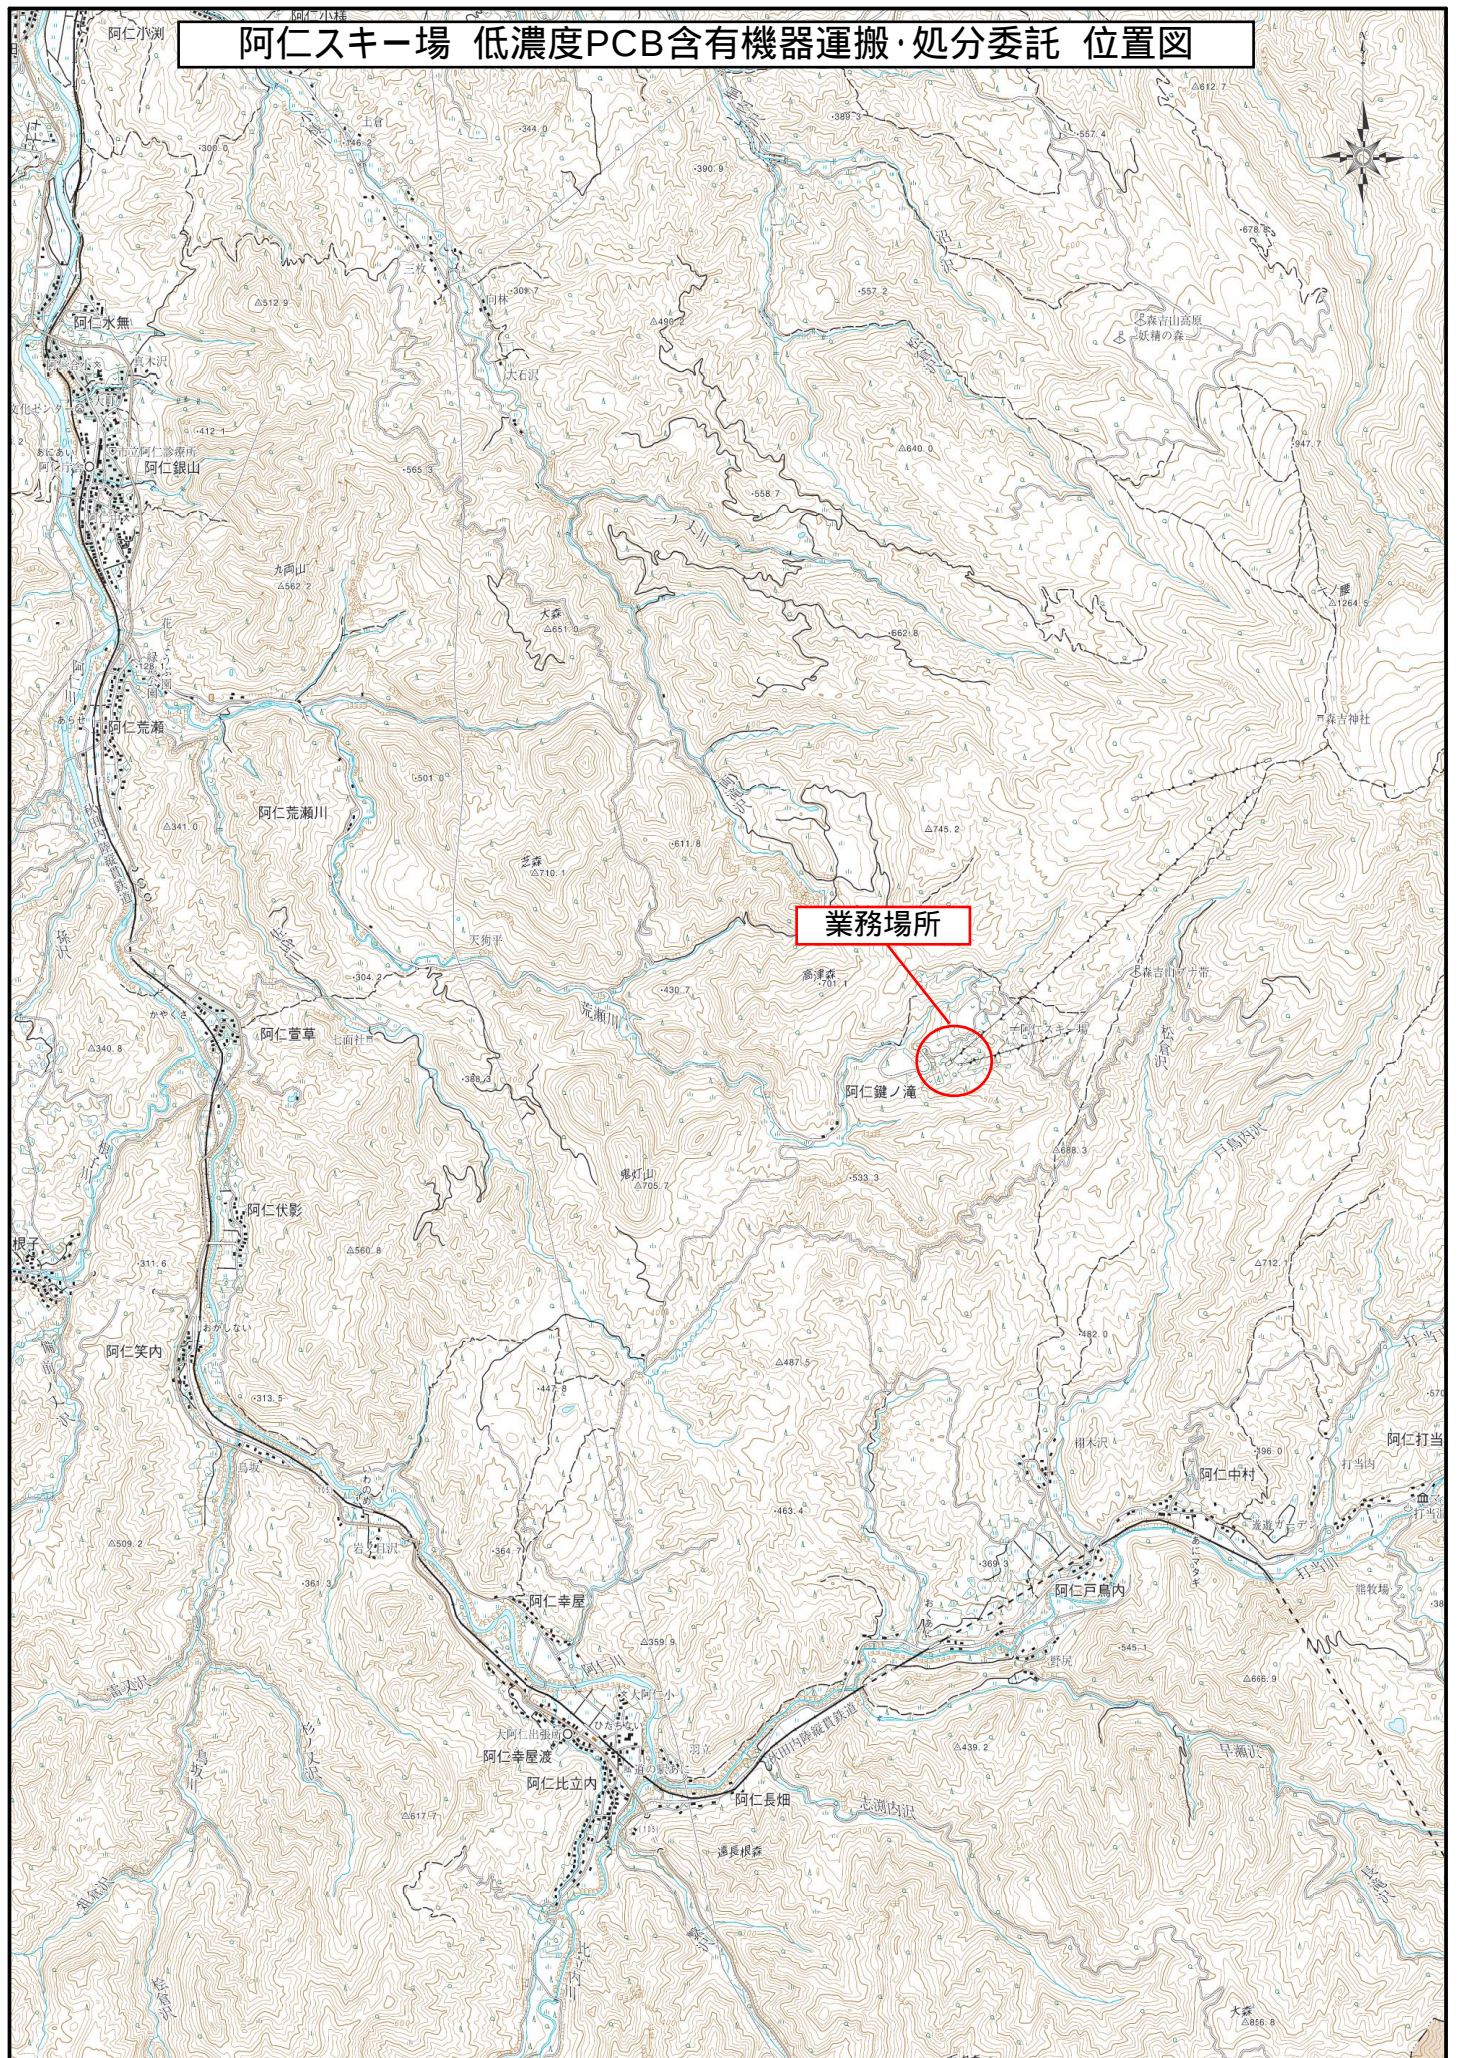

北海道地図株式会社

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 km

1:50000

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平21業使、第185-25219号)」
 「この地図は国土地理院長の承認を得て同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。(承認番号 平21、東横第84号)」

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市中守山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	1	28	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	油入自冷式三相変圧器		
形式	RA-T		
製造番号	ZB5907001		
製造年月	1987年		
容量	1000kVA		
電圧	6600V/6600V		
総重量	2850kg		
油量	790ℓ		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市中山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111

FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	2	28	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	油入自冷式三相変圧器		
形式	RA-T		
製造番号	ZB5907002		
製造年月	1987年		
容量	1000kVA		
電圧	6600V/6600V		
総重量	2850kg		
油量	790ℓ		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。			
・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。			
※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市中守山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	3	4.5	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	三相変圧器		
形式	RA-T		
製造番号	H190806		
製造年月	1987年		
容量	200kVA		
電圧	6600V/210V		
総重量	630kg		
油量	145ℓ		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市中守山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	4	56	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	単相変圧器		
形式	SF-T		
製造番号	H170444		
製造年月	1987年		
容量	150kVA		
電圧	6600V/210V, 105V		
総重量	440kg		
油量	105ℓ		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋守山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	5	36	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	三相変圧器		
形式	RA		
製造番号	H192205		
製造年月	1987年		
容量	50kVA		
電圧	6600V/210V		
総重量	240kg		
油量	440		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋守山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	9	21	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	油入自冷式三相変圧器		
形式	RA-T		
製造番号	ZB5908001		
製造年月	1987年		
容量	750kVA		
電圧	6600V/440V		
総重量	2250kg		
油量	620ℓ		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋守山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111

FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	10	16	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	油入自冷式三相変圧器		
形式	RA-T		
製造番号	ZB5909001		
製造年月	1987年		
容量	750kVA		
電圧	6600/440Y/254V		
総重量	2250kg		
油量	620ℓ		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB

試験結果報告書

2025年12月23日

北秋田市長 津谷 永光 様

2025年12月11日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋守山区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	観森ス工第2号 阿仁スキー場高压コンデンサ等更新工事		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試験情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	11	25	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	三菱電機株式会社		
製品名	三相変圧器		
形式	RA-T		
製造番号	H191644		
製造年月	1987年		
容量	100kVA		
電圧	6600/210V		
総重量	385kg		
油量	780		
採取年月日	2025年12月8日		
採取場所	NPO法人森吉山阿仁スキー場内		
試料採取者	有限会社保安産業		
	田村 知樹		
備考			
・当重電機器は、環境規発第1910112号及び環境施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB